

Protokół z pomiaru wydajności hydrantów

Szkoła Podstawowa nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach
ul. F. Stuska

Przegląd wykonano: 20.06.2018r.

Następny przegląd należy wykonać: 20.06.2019r.

Dotyczy: hydrant zewnętrzny nadziemny DN 80 nr 1 zlokalizowany wzdłuż ulicy F. Stuska
hydrant zewnętrzny nadziemny DN 80 nr 2 zlokalizowany wzdłuż ulicy 1-go Maja

Akty prawne:

- *Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)*
- *Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719)*

Uwagi:

Do pomiaru wykorzystano:

- manometr – świadectwo sprawdzenia z dnia 30 maja 2016r. Nr 969
- dysza – świadectwo sprawdzenia nr U/12/W1-11220300.05

WNIOSKI:

- badana sieć wodociągowa przeciwpożarowa spełnia w dniu wykonania pomiaru wymogi w zakresie wydajności wodnej, ciśnienia statycznego oraz dynamicznego.
- ciśnienie dynamiczne sieci wodociągowej przeciwpożarowej wynosi 0,21 MPa (wymagane minimum 0,2 MPa)
- wydajność wodna hydrantu wynosi 10,28 l/s (wymagane minimum 10 l/s)
- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) następny przegląd wykonać należy 06/2019r.

PODSUMOWANIE

POMIARY:

Hydrant: nadziemny DN 80 nr 1

Średnica dyszy równoważnej: 26 mm

Ciśnienie statyczne: 0,26 MPa

Ciśnienie dynamiczne: 0,24 MPa

Wydajność hydrantu: 11,05 l/s

Hydrant: nadziemny DN 80 nr 2

Średnica dyszy równoważnej: 26 mm

Ciśnienie statyczne: 0,26 MPa

Ciśnienie dynamiczne: 0,21 MPa

Wydajność hydrantu: 10,28 l/s

Na tym protokół zakończono.

KONSERWATOR
PODŁOŻNEGO SPRZĘTU GASNICZEGO
Nr upr. 17/02/2013
Joanna Kocubinska
Kocubinska Joanna

**CENTRUM DORADZTWA I SZKOLENIA
BIURO PROMOCJI OCHRONY PPOŻ I BHP**

14-012 Warszawa ul. Krypska 37/3 NIP 113-053-70-35
tel. fax. (22) 870 20 24, tel. (22) 870 56 05, tel. kom. 0 602 733 55
e-mail: szkolenia@centrum.waw.pl www.centrum-szkolenia.pl

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Nr upr. 17/02/2013

o ukończeniu kursu

Pani **Joanna KOCIUBIŃSKA**

data urodzenia: 13.06.1979 r. *miejsce urodzenia:* Nikołów

ukończyła kurs

„KONSERWATORÓW PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO”

organizowanego przez – Centrum Doradztwa i Szkolenia
Biuro Promocji Ochrony Ppoż. i Bhp

w dniach 11 – 15 lutego 2013 r.

z uwzględnieniem wytycznych i zaleceń producentów sprzętu tj.:


- ♦ Grodkowski Zakłady Wytwarzania Metalowych S.A. w Grodkowie,
- ♦ KZWT Ogniochron – Andrychów

*Uzyskała uprawnienie do wykonywania przeglądów stanu technicznego podręcznego
sprzętu gaśniczego i agregatów gaśniczych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
oraz węży pożarniczych znajdujących się w zakładach pracy i obiektach,
a także dokonywania napraw w zakresie ustalonym przez producentów sprzętu.*

*Zaswiadczenie wydane na podstawie §6 rozp. Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r.
w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych i formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).*

Zakopane, dnia 15 lutego 2013 r.

Nr 17/02/2013

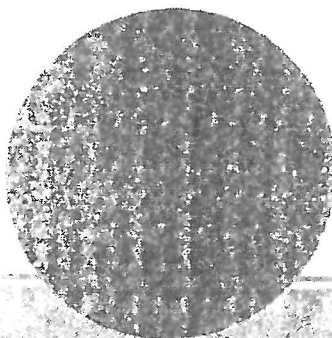

Dyrektor Centrum

*st. brg. w st. spocz.
inż. Janusz ŁASAK
prezentera uo. zabezpiec. ppoż.*